



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
„WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze**  
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12  
tel. (0-75) 75-520-91(3) wew. 120, fax (0-75) 75-520-91  
**DZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I INWESTYCJI**

Znak pisma **TDI/5000/98/2011**

Jelenia Góra 09-06-2011

Załącznik nr 1


**TECHNICZNE WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI OGÓLNOŚPLAWNEJ I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ:**

1. Opracować projekt budowlany przebudowy kanalizacji ogólnospławnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej i uzgodnić go z PWiK „WODNIK” Sp. z o. o.
2. Zakres przebudowy kanalizacji ogólnospławnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej:
  - Zakres przebudowy kanalizacji ogólnospławnej od kanalizacji Ø400 w ul. K. Miarki do kolektora sanitarnego Ø1200 zlokalizowanego w rejonie ul. Zachodniej / Transportowej,
  - Wpięcie budynków nr 13, 15 przy ul. Zachodniej poprzez nowozaprojektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego kanału ogólnospławnego,
3. Wpięcie do przebudowywanej sieci kanalizacyjnej wykonać należy poprzez istniejącą komorę połączeniową zlokalizowaną na kanale Ks Ø1200 mm.
4. Wpięcie przyłączy kanalizacji sanitarnej, wykonać należy poprzez projektowane studnie połączeniowe.
5. Średnica przebudowywanego kanału ogólnospławnego o średnicy nie mniejszej niż istniejący kanał.
6. Przebudowywany kanał ogólnospławny i przyłącza kanalizacji sanitarnej, należy zaprojektować z rur PVC-U.
7. Kanał ogólnospławny należy zaprojektować i wykonać metodą bezwykopową.
8. Studnie połączeniowe w obrębie ulic i placów utwardzonych projektować betonowe systemowe typu BS.
9. Pośrednie studzienki kanalizacyjne przebiegające poza pasmem drogowym można projektować systemowe nie mniejsze niż Ø600 mm.
10. Na studniach kanalizacyjnych stosować włazy kanałowe zgodnie z PN-EN 124:2000 bez rygli, z wypełnieniem betonowym włazu.
11. Na przyłączach kanalizacji sanitarnej montować studnie pośrednie, a przed budynkiem studzienki inspekcyjne Ø425 mm.
12. Przy średnicach  $dn \geq 160$  zaleca się stosować rury z nadrukiem wewnętrznym umożliwiającym identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej przynajmniej następujących parametrów technicznych: średnicy, sztywności obwodowej, technologii produkcji rury (rury lite jednorodne / rury lite trójwarstwowe z rdzeniem z przemiałów / rury z rdzeniem spienionym).
13. Przy odbiorze końcowym przyłącza kanalizacji sanitarnej dostarczyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, protokół szczelności oraz **raport z telewizyjnej inspekcji kanału**.
14. Projektowanie przewodów kanalizacyjnych prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-01707.
15. Badania przy odbiorze przewodów kanalizacyjnych prowadzić zgodnie z normą PN-92/B-10735.
16. Techniczne warunki przyłączenia tracą ważność po 2 latach od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi:  
Dział Dokumentacji Technicznej  
i Inwestycji  
yszard Karbownik


WICEPREZES ZARZĄDU  
mgr inż. Mariola Lipska








LEGENDA:




Istniejąca kanalizacja ogólnospławna



Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej



Istniejąca kanalizacja deszczowa

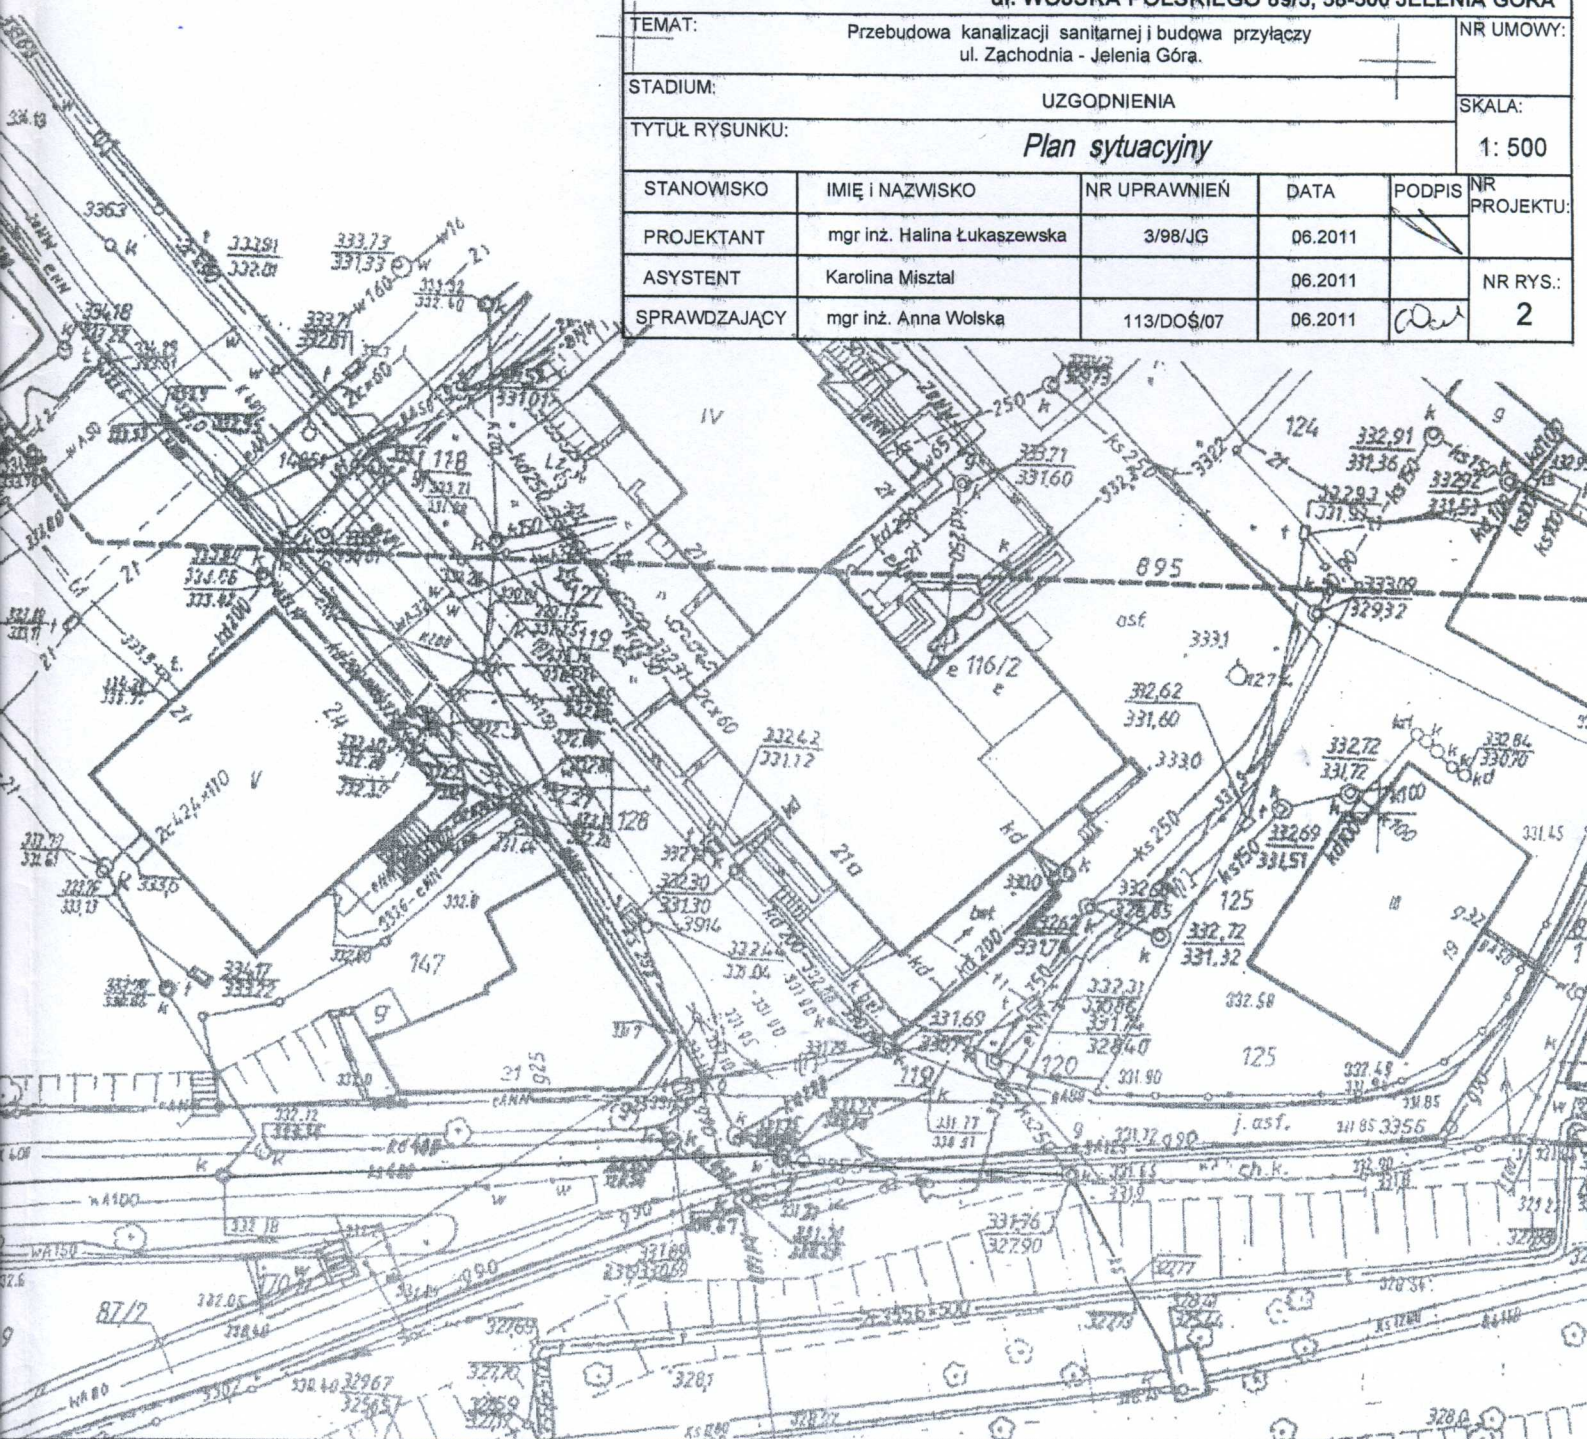

PRACOWNIA PROJEKTOWA					
SANGAZ		INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ			
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA					
TEMAT:	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa przyłączy ul. Zachodnia - Jelenia Góra.				NR UMOWY:
STADIUM:	UZGODNIENIA				SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU:	Plan sytuacyjny				1: 500
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS	NR PROJEKTU:
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	06.2011		
ASYSTENT	Karolina Misztal		06.2011		NR RYS.:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	113/DOŚ/07	06.2011		2





Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze  
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12  
tel. (0-75) 75-520-91(3), fax (0-75) 75-520-91

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer KRS: 0000150045

NIP 611-020-41-61

REGON 230179280

Kapitał zakładowy: 215.308.000,-

TDI/5000/98/2011

NR DZ. 4572

Jelenia Góra dnia 07-07-2011

## **UZGODNIENIE PROJEKTU NR 56/2011**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze uzgadnia projekt kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOŚPLAWNEJ W UL. ZACHODNIEJ W JELENIEJ GÓRZE”, autorstwa HALINY ŁUKASZEWSKIEJ - uprawnienia nr 3/98JG.

Uzgodnienia dotyczą projektu sieci kanalizacji ogólnospławnej PVC DN400. PVC DN315 i przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC DN160 zlokalizowanych w rejonie ul. ZACHODNIEJ.

1. Na wlocie do studni kanalizacyjnych montować oryginalne, typowe przejścia szczelne.
2. Sieć kanalizacji ogólnospławnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej podlegają odbiorowi technicznemu ze strony tut. Przedsiębiorstwa na etapie robót zanikowych i po ich wykonaniu.
3. Przed odbiorem końcowym sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonać telewizyjną inspekcję kanałów.
4. Integralną częścią n/n uzgodnienia jest ostemplowany projekt sieci ogólnospławnej i przyłączy kanalizacji sanitarnej.
5. Wzdłuż projektowanych przewodów kanalizacyjnych, należy zachować pas techniczny, na którym zabronione jest wznoszenie budynków budowli, ogrodzeń, prowadzenie trwałych nasadzeń (drzew, krzewów) oraz tym podobnych prac powodujących ograniczenia w dostępie do przewodów lub mogących negatywnie wpływać na stan techniczny rurociągów.
6. Zatwierdzenie projektu traci ważność po dwóch latach od daty jego uzgodnienia.

Do wiadomości:

1. TOK-w/m
2. A/A

Sprawę prowadzi:  
Dział Dokumentacji Technicznej  
i Inwestycji  
Ryszard Karbownik

WICEPREZES ZARZĄDU





mgr inż. Mariola Lipska




Jelenia Góra 7.07.11  
**PRZEDSIĘBIORSTWO  
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
 "WODNIK" Sp. z o.o.  
 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12  
 DZIAŁ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I INWESTYCYJ  
 tel./fax (075) 75-520-91(3) wew. 112, 120, 128, 129  
*Załącznik do  
 uzgodnienia nr  
 56/2011*

PWIK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
 p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU  
 Dokumentacji technicznej i inwestycji  
*mgr inż. Ryszard Karbownik*

# LEGENDA

-  Projektowana przebudowa metodą wykopu otwartego istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN300 na kanał z rur PVC D 315 x 9,2
-  Projektowana przebudowa metodą wykopu otwartego istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN400 na kanał z rur PVC D 400 x 11,7
-  Projektowana przebudowa metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN400 na kanał z rur PVC D 400 x 11,7mm
-  Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U kl. S D160x4,0

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA					
TEMAT: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze					NR UMOWY:
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY					SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU: <i>Projekt zagospodarowania terenu</i>					1: 500
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NR PROJEKTU:
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	07.2011	<i>[Signature]</i>	
ASYSTENT	Karolina Misztal		07.2011	<i>[Signature]</i>	NR RYS.: 2
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	113/DOŚ/07	07.2011	<i>[Signature]</i>	

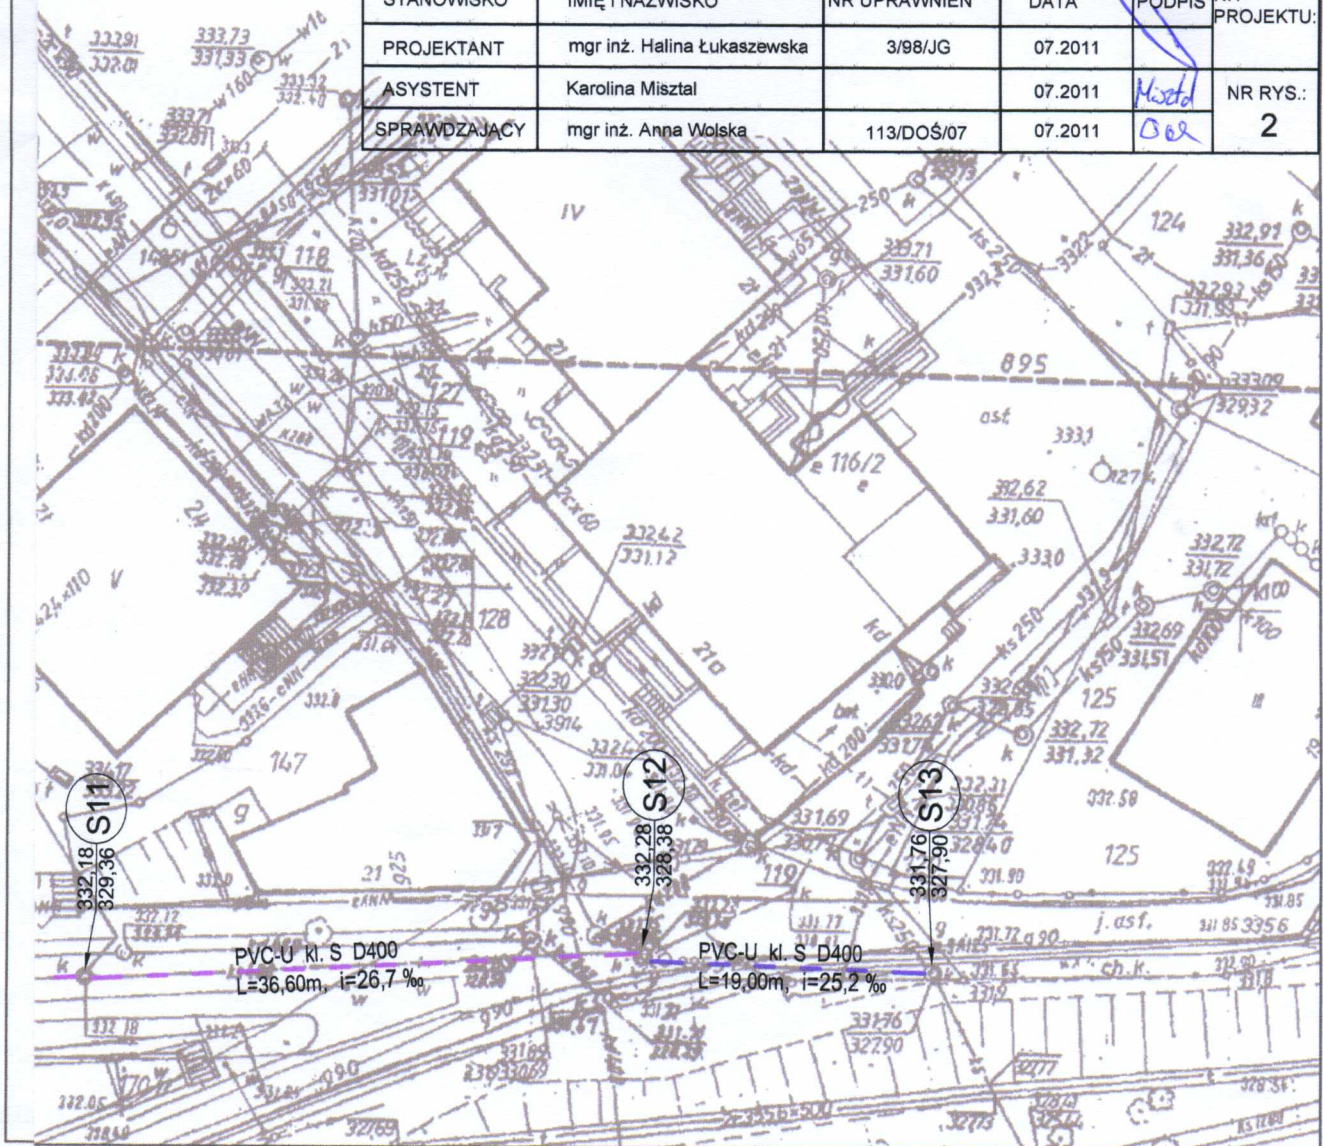



GGN-D. 6630 - 152/2011

**OPINIA**

Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz rozdziałów 3 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455)

**UZGADNIA SIĘ POD WARUNKIEM**

**uwzględnienia uwag i zaleceń zawartych w niniejszej opinii  
dokumentację projektową: PZT - Przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków  
mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej  
w Jeleniej Górze.**

**Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ  
Halina Łukaszewska  
al. Wojska Polskiego 89/5 58-500 Jelenia Góra**

NIP 611-101-93-94

Zlecenie nr

z dnia : 05.07.2011

wpłynęło dnia : 05.07.2011

**UWAGI I ZALECENIA**

1. Integralną częścią niniejszej opinii jest załącznik graficzny potwierdzony pieczęcią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat pod warunkiem, że nie zaistnieją przypadki wyszczególnione w § 13 ust. 2 w/w rozporządzenia.
3. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają ponownemu uzgodnieniu w ZUDP.
4. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektów budowlanych.
5. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiarów powykonawczych obiektów budowlanych przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego należy wykonywać przed ich zakryciem.
6. **Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.**
7. Kopie niniejszej opinii wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego, która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie.
8. Obowiązuje uzgodnienie zgTJ-uzg/41/07/2011 z dnia 29.07.2011 r. wydane przez DSG Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Góra.
9. Przed przystąpieniem do realizacji powiadomić ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Andrzej Łęka  
GEODETA MIASTA



Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec  
Ul. Fabryczna 1, 59-600 Zgorzelec  
Tel. (075) 77-22-500  
Fax. (075) 77-22-516

**Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Góra**  
**ul. Lubańska 23, 58-560 Jelenia Góra**  
tel. (0 75) 754 76 24  
fax (0 75) 755 71 11  
jpurzycki@gazownia.pl

**URZĄD MIASTA**  
**JELEŃ GÓRA**  
**WYDZIAŁ GEODEZJI**  
**I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**  
**UL. PTASIA 2-3**  
**58-500 JELEŃ GÓRA**

Wasz znak:

Nasz znak: zgTJ-uzg/ ..... 41.07.2011

Jelenia Góra, 29.07. 2011 r.

Dot.: uzgodnienia do projektu *Przebudowa i modernizacja sieci gazowej w Jeleniej Górze*  
*na odcinku ul. Fabryczna - ul. Lubańska*  
W załączeniu przesyłam uzgodnienia odnośnie w/w projektu z następującymi uwagami:

1. W obrębie opracowania projektowego zlokalizowana jest sieć gazowa eksploatowana i zarządzana przez Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec.
  2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały zainwentaryzowane na mapie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą sieci gazowej zainwentaryzowanej na mapie, a jej rzeczywistym przebiegiem.
  3. W przypadku odkrycia niezainwentaryzowanej sieci gazowej należy o tym zawiadomić natychmiast kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Góra.
  4. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej.
  5. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z normą (1).
  6. W przypadku uszkodzenia istniejących gazociągów w trakcie prowadzenia robót, oprócz kosztów naprawy uszkodzenia Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec będzie dochodził odszkodowania za dodatkowe koszty poniesione z tytułu:
    - przekroczenia mocy umownej na stacjach zakupu gazu wg taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
    - pokrycia strat odbiorców, w przypadku przerwy w dostawie gazu.
  7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń gazowych, Inwestor opracuje dokumentację techniczną, uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zakład Gazowniczy Zgorzelec oraz wykona roboty na własny koszt.
  8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrębie czynnych gazociągów o naciśnieniu do 0,5 MPa należy przed przystąpieniem do prac przesłać zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Góra z podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego, oświadczenia płatnika podatku VAT.
  9. Zachować bezpieczne odległości poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporządzeniem (2) i (3) lub zarządzeniem (4).
  10. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia gazowego prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
  11. Sposób rozwiązania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokołom odbioru przez przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Jelenia Góra.
  12. Wszelkie zmiany na sieci gazowej związane z inwestycją po wcześniejszym uzgodnieniu i pisemnym zleceniu wykonuje Rejon Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze na koszt zlecającego.
  13. O terminie rozpoczęcia prac powiadomić należy Rejon Dystrybucji Gazu Jelenia Góra z wyprzedzeniem 7 dniowym.
- Opinia ważna jest 1 rok od daty wystawienia**

Obowiązujące przepisy i normy:

- (1) PN-91/M-34501 - Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi;
- (2) Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
- (3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe [Dz. U. z 11.09.2001 r. Nr 97 poz. 1065];
- (4) Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59, poz. 567] w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania pływów lub gazów w razie ich skrzyżowania lub zbliżenia;

Sprawę prowadzi: Jan Purzycki

Otrzymują:

1. Adresat
2. TJ - a/s

Mistrz Sieci Gazowych

Jan Purzycki





## PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 160, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

### KANALIZACJA SANITARNA

(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

GGN-D. 6630-152/10/1

(sygn. opinii)

2011-07-20





(miejscowość i data)

(organ uzgadniający usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu - imię, nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Andrzej Łękała  
GEODETA MIASTA

## LEGENDA

-  Projektowana przebudowa metodą wykopu otwartego istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN300 na kanał z rur PVC D 315 x 9,2
-  Projektowana przebudowa metodą wykopu otwartego istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN400 na kanał z rur PVC D 400 x 11,7
-  Projektowana przebudowa metodą bezwykopową istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN400 na kanał z rur PVC D 400 x 11,7mm
-  Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC-U kl. S D160x4,0

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA					
TEMAT: Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze					NR UMOWY:
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY					SKALA:
TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu					1: 500
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	NR PROJEKTU:
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	07.2011		
ASYSTENT	Karolina Misztal		07.2011	Miszta	NR RYS.: 2
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wojska	113/DOŚ/07	07.2011	Wolska	



**DECYZJA Nr 165/WD3/2011**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 1798/V/2010 z dnia 14 września 2010 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry udzielone Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze Panu Czesławowi Wandzłowi do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
Pl. Piastowski 12  
58-560 Jelenia Góra

działającej przez pełnomocnika:

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ  
Halina Łukaszewska  
ul. Wojska Polskiego 89/5  
58-500 Jelenia Góra

uzgadnia lokalizację przyłączy kanalizacji sanitarnej na działce drogowej nr 149/1 (AM-3 obręb 0020) stanowiącej drogę gminną ul. Zachodnią do budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy Zachodniej nr 13 i 15 w Jeleniej Górze na następujących warunkach:

1. Zezwala się na wykonanie projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej wykopem otwartym.
2. Nawierzchnie jezdni i chodnika odbudować zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
3. Rozkopane pobocza i tereny zielone należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
4. Po zakończeniu robót instalacyjnych i zasypaniu wykopów warstwami gruntu grubości 30 cm – wymienionego na niewysadzinowy na pełnej głębokości wykopu, łącznie z jego zagęszczeniem, należy przedłożyć przy odbiorze robót protokół zagęszczenia gruntu.
5. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. nr 177 poz. 1729/.
6. W trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć piesze ciągi komunikacyjne.
7. Gruntu z wykopów nie składować na jezdni i chodnikach.
8. Wszelkie uszkodzenia elementów pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Zachodniej, powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych, będą usuwane na koszt Inwestora.
9. Zasypanie wykopów nie może być wykonywane w temperaturze poniżej 0 °C.



10. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia obce znajdujące się w pasie drogowym drogi wewnętrznej ul. Zachodniej. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
11. Decyzja ważna jest wraz załącznikiem graficznym, którym jest mapa sytuacyjno – wysokościowa z wrysowanymi trasami projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej.
12. Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 3 lat i traci swoją ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
13. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego ulicy jak wyżej i wykonaniem robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tutejszego Zarządu w Jeleniej Górze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. nr 140 poz. 1481/ powołując się na niniejszą decyzję.
14. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć decyzję pozwolenia na budowę lub kopię zgłoszenia robót budowlanych, projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót oraz kopię niniejszej decyzji wraz załącznikami.
15. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasa drogowego drogi wewnętrznej ul. Zachodniej na cele budowlane.
16. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako zgodna z żądaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwołania.
17. Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądania stron.

#### POUCZENIE

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm./ odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

**MIEJSKI ZARZĄD  
DRÓG I MOSTÓW**  
58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a  
tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34  
-6-

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Czesław Wandzel*  
DYREKTOR MZDiM

Z DNIEM 28.06.2011  
DECYZJA STAŁA SIĘ  
OSTATECZNA *cd*

Otrzymują:

1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawę prowadzi: Ewa Ziółek tel. 756420037



**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 165/WD3/2011  
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW**


ul. Zachodnia

nawierzchnia bitumiczna jezdni:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie	gr. 25 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy	gr. – na pełną głębokość wykopu


nawierzchnia bitumiczna chodnika:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie	gr. 15 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy	gr. – na pełną głębokość wykopu

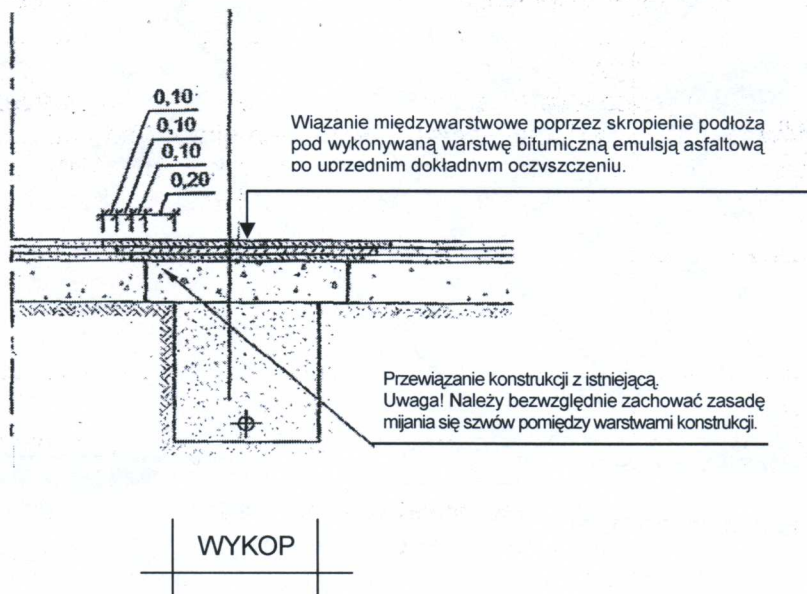

**INSPEKTOR NADZORU**  
mgr inż. *Stefan Kurpiel*  
upr. nr 316/D/S/09



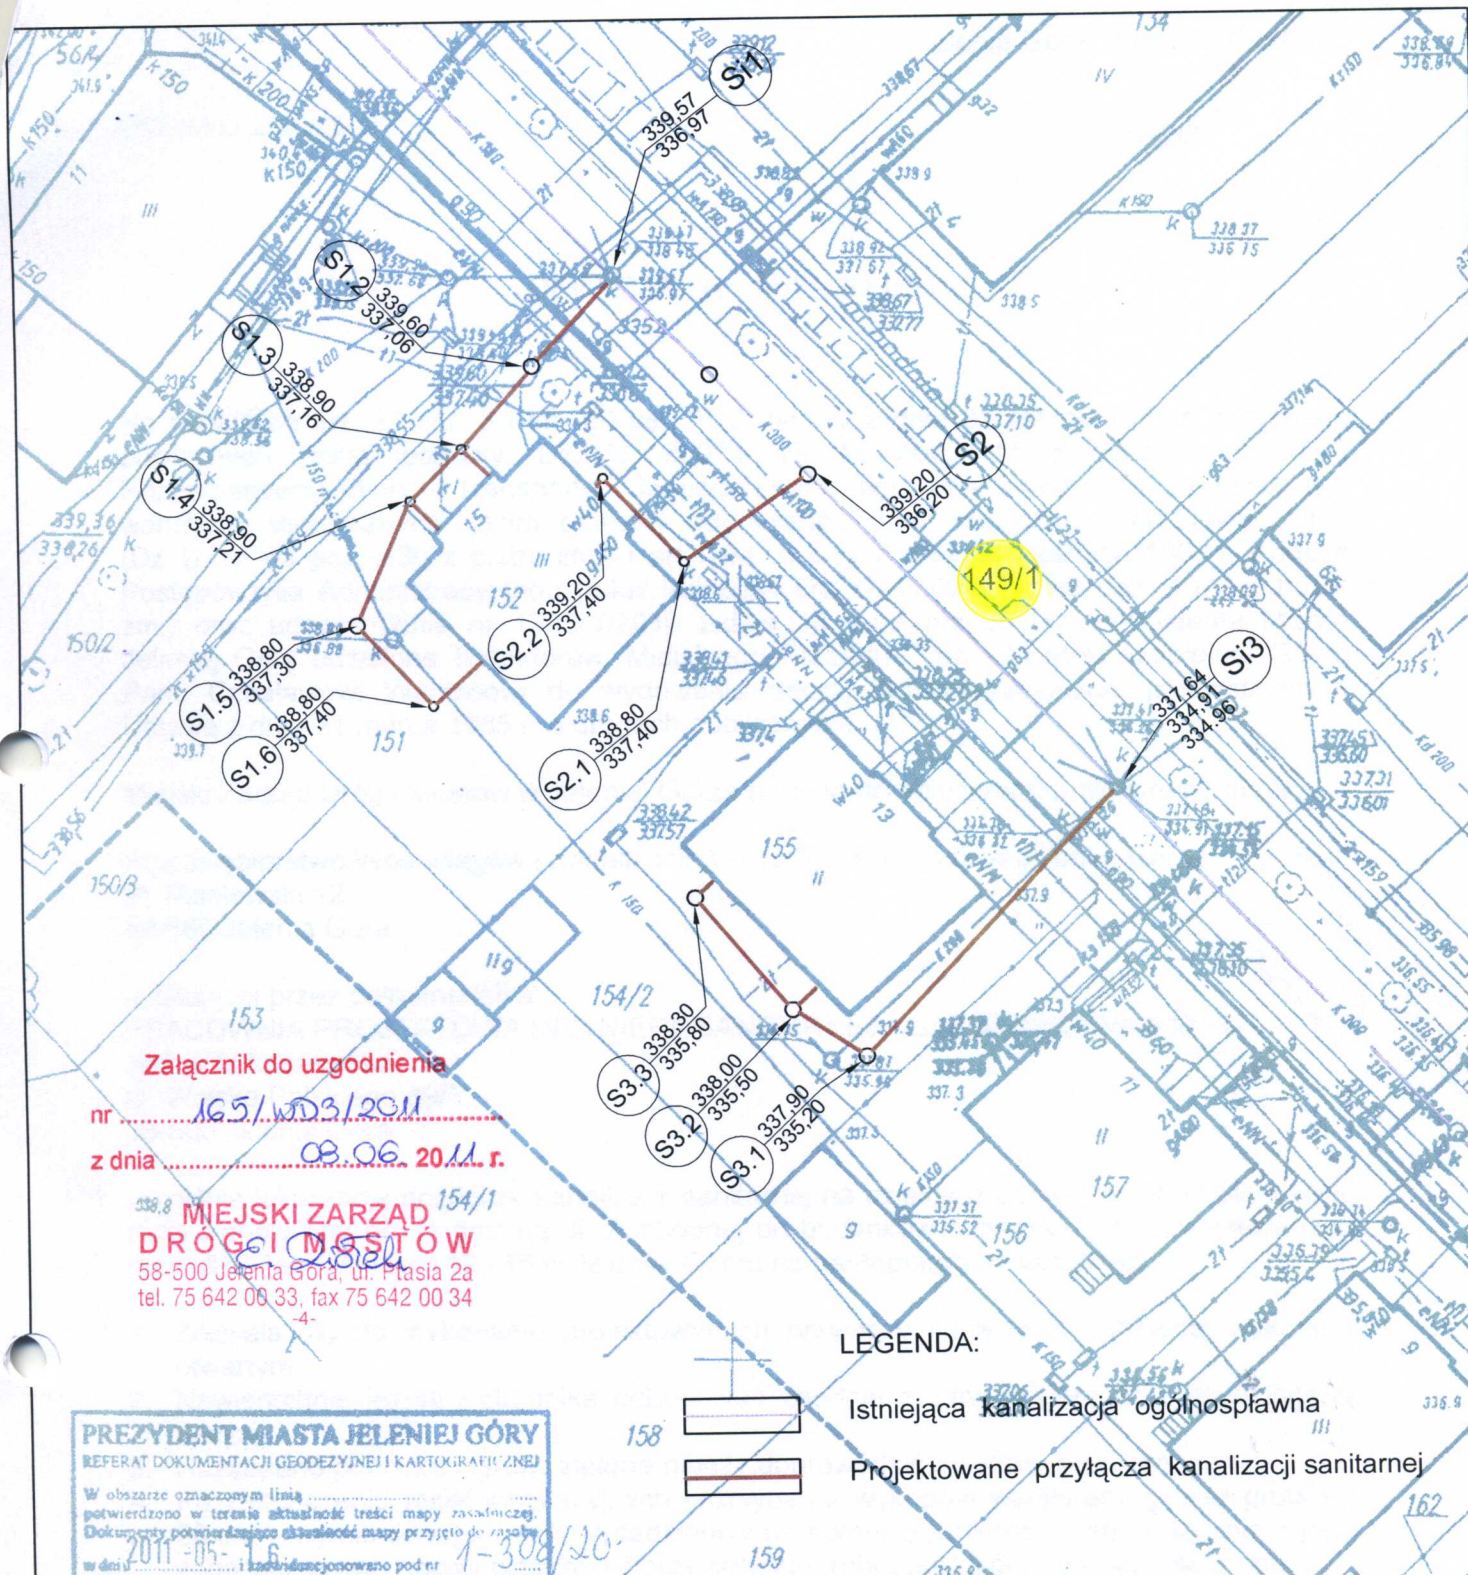


Załącznik do uzgodnienia

nr ..... 165/WD3/2011  
z dnia ..... 08.06.2011 r.

MIEJSKI ZARZĄD  
DRÓG I MOSTÓW  
58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsna 2a  
tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34

LEGENDA:



Istniejąca kanalizacja ogólnospławna

Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej

**PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY**

REFERAT DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

W obszarze oznaczonym linią .....  
potwierdzono w terenie aktualność treści mapy zasadniczej.  
Dokumenty potwierdzające aktualność mapy przyjęto do rozstrzygnięcia  
w dniu ..... i zarejestrowano pod nr .....  
miniejza mapa może służyć do celów projektowych.  
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na  
budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powyższych  
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Jelenia Góra, dnia

2011-05-16

imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby upoważnionej

Andrzej Łukawa

GEODETA MIASTA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ  
ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA

TEMAT:

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej,  
ul. Zachodnia - Jelenia Góra.

NR UMOWY:

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

TYTUŁ RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu

1: 500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	NR PROJEKTU
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	06.2011		
ASYSTENT	Karolina Misztal		06.2011		NR RYS.: 2
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	113/DOS/07	06.2011		



**DECYZJA Nr 185/WD3/2011**

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), §140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zm.) i art. 104, 154 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz upoważnienia nr 1798/V/2010 z dnia 14 września 2010 r. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry udzielone Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze Panu Czesławowi Wandzłowi do wydawania decyzji administracyjnych, przewidzianych Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
Pl. Piastowski 12  
58-560 Jelenia Góra

działającej przez pełnomocnika:

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ  
Halina Łukaszewska  
ul. Wojska Polskiego 89/5  
58-500 Jelenia Góra

uzgadnia projekt przebudowy kanalizacji ogólnospławnej na działkach drogowych: nr 56/3 (AM-1 obręb 0020) stanowiącej drogę powiatową nr 2658D ul. Karola Miarki, nr 149/1 (AM-3 obręb 0020) stanowiącej drogę gminną ul. Zachodnią oraz nr 87/2 (AM-3 obręb 0020) stanowiącej drogę gminną ul. Zaulek w Jeleniej Górze na następujących warunkach:

1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do zlecenia ciągłego utrzymania w czystości nawierzchni ulic, którymi odbywa się transport związany z realizacją zadania. W przypadku braku zlecenia niniejsza decyzja może zostać uchylona.
2. Zezwala się na wykonanie projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnej bezrozkopową metodą reliningu oraz wykopem otwartym w pozostałym zakresie (miejsca zaznaczone na załączniku graficznym).
3. Nawierzchnię jezdni odbudować zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji. Warstwę ścieralną nawierzchni jezdni odbudować na całej szerokości i długości prowadzonych robót.
4. Rozkopane pobocza i tereny zielone należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
5. Po zakończeniu robót instalacyjnych i zasypaniu wykopów warstwami gruntu grubości 30 cm – wymienionego na niewysadzinowy na pełnej głębokości wykopu, łącznie z jego zagęszczeniem, należy przedłożyć przy odbiorze robót protokół zagęszczenia gruntu.
6. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem /Dz. U. nr 177 poz. 1729/.
7. W trakcie prowadzenia robót należy wyznaczyć piesze ciągi komunikacyjne.
8. Gruntu z wykopów nie składować na jezdni i chodnikach.
9. Wszelkie uszkodzenia elementów pasów drogowych ulic Karola Miarki, Zachodniej i Zaulek, powstałe w trakcie prowadzenia robót ziemnych i instalacyjnych, będą usuwane na koszt Inwestora.



10. Zasypanie wykopów nie może być wykonywane w temperaturze poniżej 0 °C.
11. Miejski Zarząd Dróg i Mostów nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia obce znajdujące się w pasach drogowych ulic Karola Miarki, Zachodniej i Zaulek. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
12. Decyzja ważna jest wraz załącznikiem graficznym, którym jest mapa sytuacyjno – wysokościowa z wrysowaną trasą kanalizacji ogólnospławnej do przebudowy.
13. Niniejsza decyzja obowiązuje przez okres 3 lat i traci swoją ważność w przypadku nie dotrzymania podanych warunków.
14. Powyższa decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasów drogowych ulic jak wyżej i wykonaniem robót. Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do tutejszego Zarządu w Jeleniej Górze z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz. U. nr 140 poz. 1481/ powołując się na niniejszą decyzję.
15. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć decyzję pozwolenia na budowę lub kopię zgłoszenia robót budowlanych, projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót oraz kopię niniejszej decyzji wraz załącznikami.
16. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem pasów drogowych ulic Karola Miarki, Zachodniej i Zaulek na cele budowlane.
17. Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego decyzja niniejsza jako zgodna z żądaniem wszystkich stron, podlega wykonaniu przed terminem wniesienia odwołania.

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz §140 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze nałożył warunek odbudowy nawierzchni (warstwy ścieralnej) jezdni na całej szerokości i długości prowadzonych robót. Podyktowany jest on aktualnie zadowalającym stanem nawierzchni, który po wykonaniu nowej kanalizacji ogólnospławnej ulegnie znacznemu pogorszeniu. Przedmiotowa kanalizacja ogólnospławna usytuowana jest w osi jezdni ul. Zachodniej, co wiąże się z szerokim rozkopem zajmującym znaczną część jezdni. Wobec powyższego w celu zachowania dobrego stanu nawierzchni jezdni tutejszy Zarząd zadał Inwestorowi powyższe warunki.

#### POUCZENIE

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm./ odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Na podstawie art. 4 oraz załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z późn. zm./ wydanie niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Czesław Wandzel  
DYREKTOR MZDiM

Otrzymują:

1. Adresat
2. MZDiM a/a

Sprawę prowadzi : Ewa Ziólek tel. 756420037




**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UZGODNIENIA NR 185/WD3/2011**  
**WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI**  
(WARSTWĘ ŚCIERALNĄ ODBUDOWAĆ NA CAŁEJ SZEROKOŚCI  
JEZDNI I DŁUGOŚCI PROWADZONYCH ROBÓT)

ul. Zachodnia, ul. Karola Miarki i ul. Zaulek

nawierzchnia bitumiczna:




Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	gr. 5 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie	gr. 25 cm
Wymiana gruntu na niewysadzinowy	gr. – na pełną głębokość wykopu




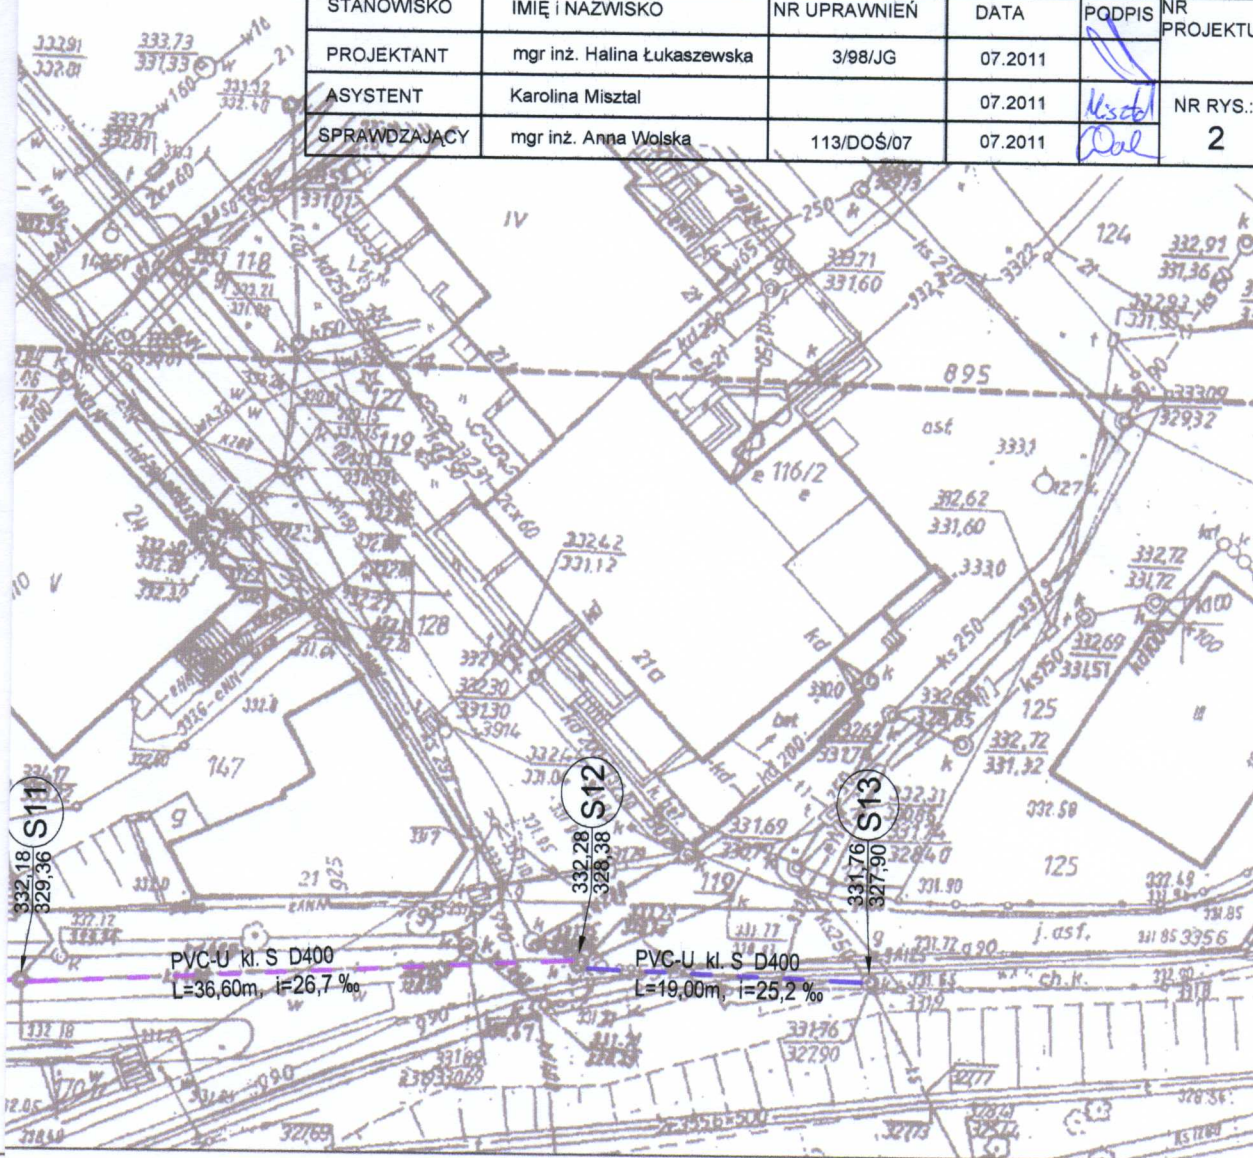
**INSPEKTOR NADZORU**  
mgr inż. Stanisław Kurpiel  
upr. nr 316/DOS/09



## LEGENDA

-  Projektowana przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN300 na kanał z rur PVC D 315 metodą wykopu otwartego
-  Projektowana przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN400 na kanał z rur PVC D 400 metodą wykopu otwartego
-  Projektowana przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej DN400 na kanał z rur PVC D 400 metodą bezwykopową

 <b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>INŻYNIERII SANITARNEJ I GAZOWNICTWA SANGAZ</b> <b>ul. WOJSKA POLSKIEGO 89/5, 58-500 JELENIA GÓRA</b>					
<b>TEMAT:</b> Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowa kanalizacji ogólnospławnej, ul. Zachodnia - Jelenia Góra.					<b>NR UMOWY:</b>
<b>STADIUM:</b> UZGODNIENIA					<b>SKALA:</b>
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> <i>Projekt zagospodarowania terenu</i>					<b>1: 500</b>
<b>STANOWISKO</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>NR UPRAWNIEN</b>	<b>DATA</b>	<b>PODPIS</b>	<b>NR PROJEKTU:</b>
PROJEKTANT	mgr inż. Halina Łukaszewska	3/98/JG	07.2011		
ASYSTENT	Karolina Misztal		07.2011		<b>NR RYS.:</b>
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Wolska	113/DOŚ/07	07.2011		<b>2</b>





Załącznik do uzgodnienia


nr ..... 185/WD3/2011 .....

z dnia ..... 08.07.2011 r. ....

**MIEJSKI ZARZĄD  
DRÓG I MOSTÓW**

58-500 Jelenia Góra, ul. Ptasia 2a  
tel. 75 642 00 33, fax 75 642 00 34

-4-

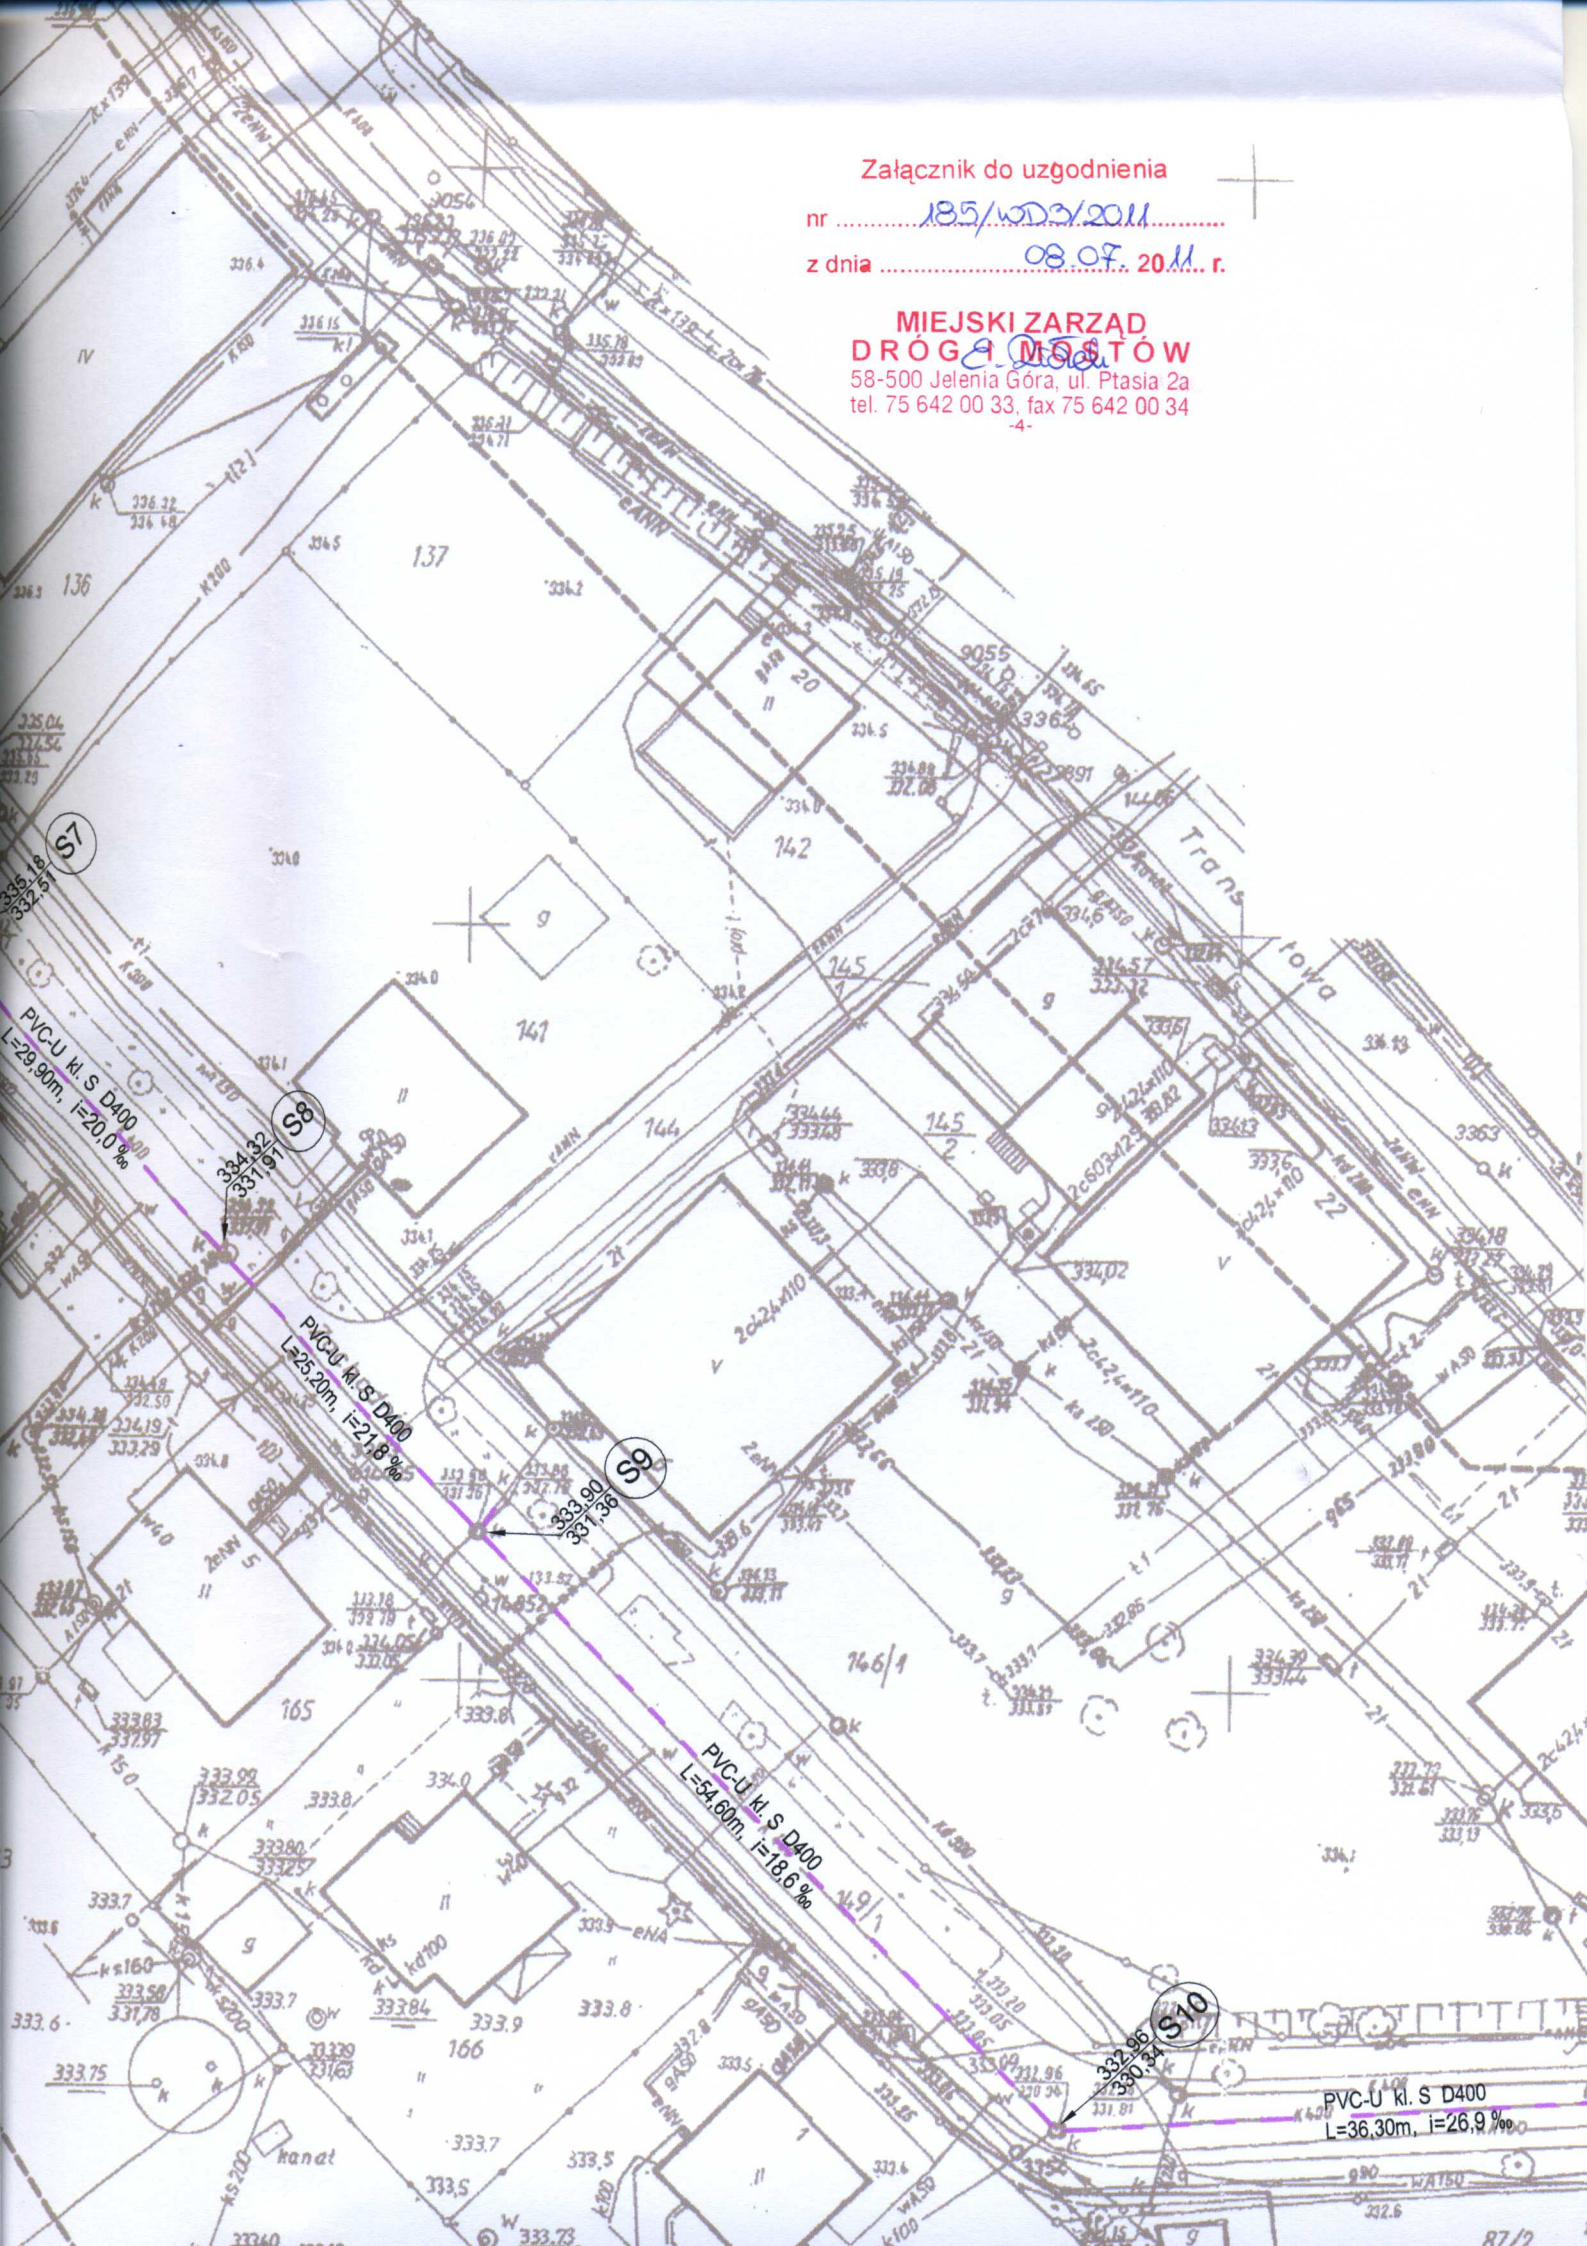



**Pracownia Projektowa Inżynierii  
Sanitarnej i Gazownictwa  
Al. Wojska Polskiego 89/5  
58-500 Jelenia Góra**

Po rozpatrzeniu wniosku **Pracowni Projektowej Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ** działającej w imieniu **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”** z dnia 7.06.2011 r. zgodnie z załączonymi mapami z naniesionym przebiegiem przyłączy,

**UZGADNIAM POZYTYWNIIE LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH  
PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH**

na działce będącej własnością Gminy Jelenia Góra, w obrębie 0020- Jelenia Góra 3, AM-3, działka nr 151, 154/2, położonej przy ul. Zachodniej w Jeleniej Górze.

Uzgodnienie jest ważne z załącznikiem graficznym, którym są mapy z naniesionym planowanym przebiegiem przyłączy.

Niniejsze pismo jest równoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane w myśl art. 32 ust. 4 pkt. 2.

Powyższe **uzgodnienie nie jest pozwoleniem na zajęcie gruntów Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa i wykonywanie na nich robót budowlanych.**

Przed przystąpieniem do wykonywania robót inwestor zobowiązany jest wystąpić do tutejszego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o pozwolenie i ustalenie ekwiwalentu i kaucji na zajęcie w/w gruntów. We wniosku należy podać sygnaturę opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, oraz dołączyć kopię decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

**Andrzej Łęka  
GEODETA MIASTA**

**Otrzymują :**

1. Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”
3. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w/m
4. a/a



# URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

WYDZIAŁ GEODEZJI


I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

tel. 75-75-46-245, fax: 75-75-46-203

ul. Ptasia 2-3, 58-500 JELENIA GÓRA (1)

GGN-D. 6853. 60. 2011

2 12. 06. 2011









Jelenia Góra dn. 27. 06. 2011 r.

KT.1/ 5136/o/11

Sangaz  
Pracownia Projektowa Inżynierii  
Sanitarnej i Gazownictwa  
58 – 500 Jelenia Góra  
ul. Wojska Polskiego 89/5

dot. : budynku przy ul. Zachodniej 13 w Jeleniej Górze

Zakład Gospodarki Lokalowej "Południe" w Jeleniej Górze odpowiadając na pismo z dn. 7. 06. br w sprawie uzgodnień do projektu budowy przyłącza kanalizacyjnego m. in. do budynku przy ul. Zachodniej 13 uprzejmie informuje, że uzgadnia przebieg projektowanej trasy przyłącza zgodnie z załączonymi mapkami bez uwag.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Kształtowania  
Wiesław Kozłowski


Otrzymują:

1. Adresat
2. KT. 1 a/a

Sprawę prowadzi:

M. Karkulowski  
tel. 75/ 64 57 70



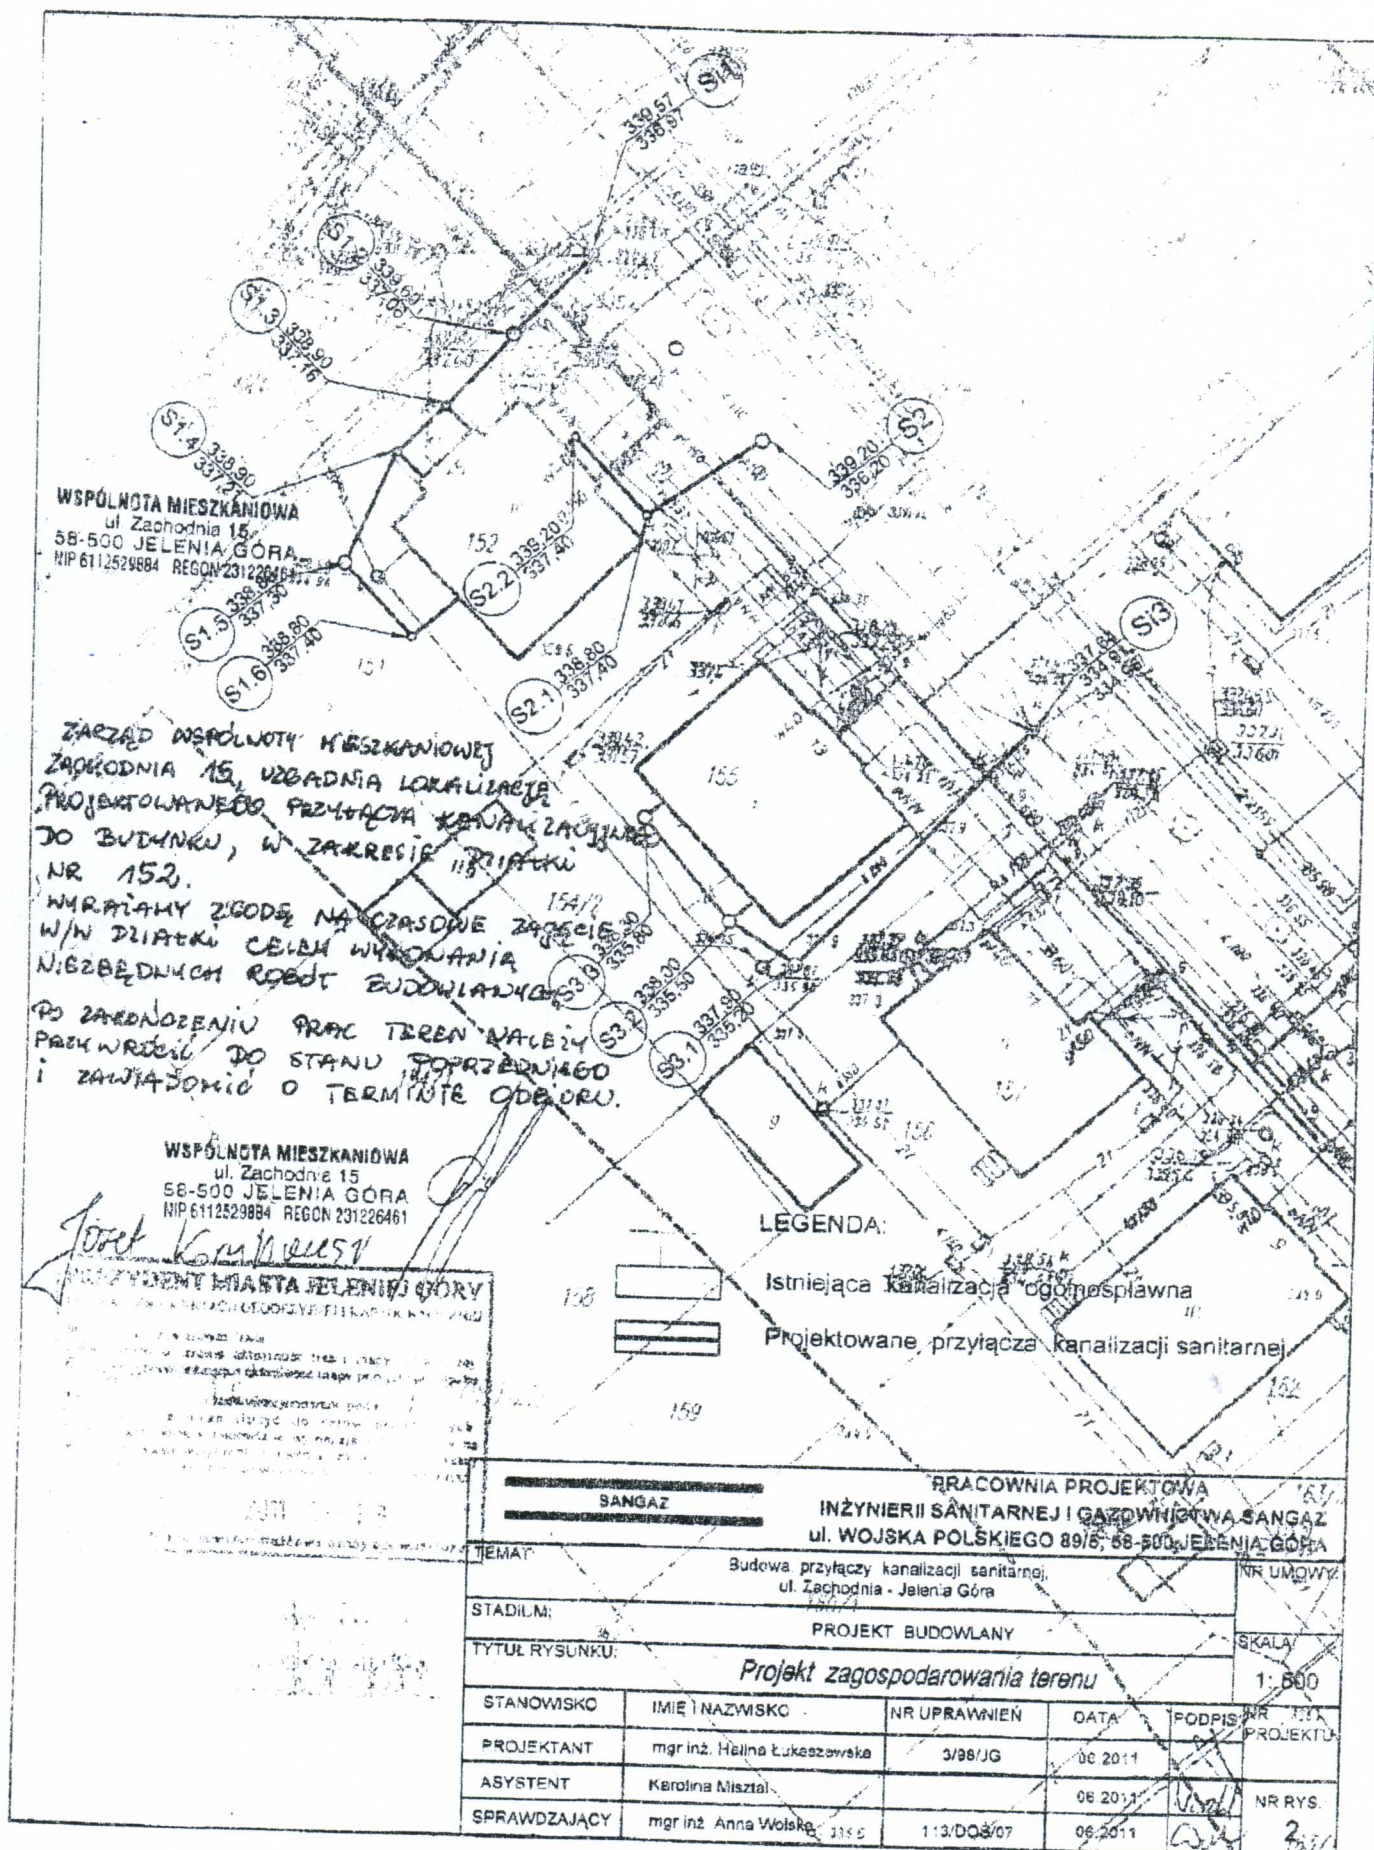



**WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW**

**we Wrocławiu**

**DELEGATURA W JELENIEJ GÓRZE**  
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23  
tel./fax (075) 75-26-865

ZA.5183.62.2011.TW  
L.dz. 3050

Jelenia Góra, dnia 06.07.2011 r.

**SANGAZ**  
**Pracownia Projektowa**  
**Inżynierii Sanitarnej**  
**i Gazownictwa**  
**Halina Łukaszewska**  
**ul. Wojska Polskiego 89/5**  
**58-500 Jelenia Góra**

**dotyczy:** przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz budowy przyłączy kanalizacyjnych w ul. Zachodniej w Jeleniej Górze.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.06.2011 r. (data wpływu: 13.06.2011 r.) w sprawie jak wyżej, informuję, że akceptuję lokalizację inwestycji ze stanowiska konserwatorskiego z następującymi uwarunkowaniami:

Planowane prace ziemne w wykopach otwartych realizowane będą w obrębie miejscowości posiadającej wczesną metrykę historyczną. Obszar przeznaczony został do ochrony konserwatorskiej w Gminnej Ewidencji Zabytków jako strefa obserwacji archeologicznej miejscowości posiadającej wczesną metrykę historyczną (XIII – XIX wiek).

**Prace ziemne w wykopach otwartych należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym wykonywanym przez uprawnionego archeologa, dokumentować w trybie ratowniczych badań archeologicznych odkrywane obiekty i warstwy kulturowe związane z osadnictwem historycznym. Inwestor prac zobowiązany jest uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Delegaturze w Jeleniej Górze stosowne pozwolenie na prowadzenie nadzoru archeologicznego.**

Wniosek o udzielenie ww. pozwolenia powinien zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy (pełnomocnictwo lub upoważnienie do występowania w imieniu inwestora)
- załącznik graficzny z lokalizacją zadania inwestycyjnego
- przewidywalny termin rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych
- nazwisko i adres osoby uprawnionej do prowadzenia nadzoru archeologicznego, która zobowiązana jest dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty, zgodne z warunkami rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

**Niniejsze pismo należy włączyć do dokumentacji projektowej.**

**Kierownik Delegatury**  
**w Jeleniej Górze**  
*[Podpis]*  
**mgr Wojciech Kapalczyński**

Do wiadomości:

1. a/a tw



JELEŃ GÓRA, dn. 29. 07. 2011 r.  
(miejscowość i data)

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ..... Bogucki Zbigniew .....  
(imię i nazwisko)

zamieszkały w ..... 2-tęgodnia 3 58-500 Jeleń Góra .....  
(adres zamieszkania)


jako właściciel / współwłaściciel\* działki nr ..... 166 ..... położonej

w ..... Jeleń Góra ..... przy ul. .... 2-tęgodnia 3 .....  
(nazwa miejscowości) (nazwa ulicy)

zgodę dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze na dysponowanie nieruchomością w celu przeprowadzenia prac budowlanych związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Teren po wykonaniu prac zostanie przywrócony do stanu poprzedniego przez Wykonawcę robot.

..... Bogucki Zbigniew .....  
(podpis właściciela/współwłaściciela\*)

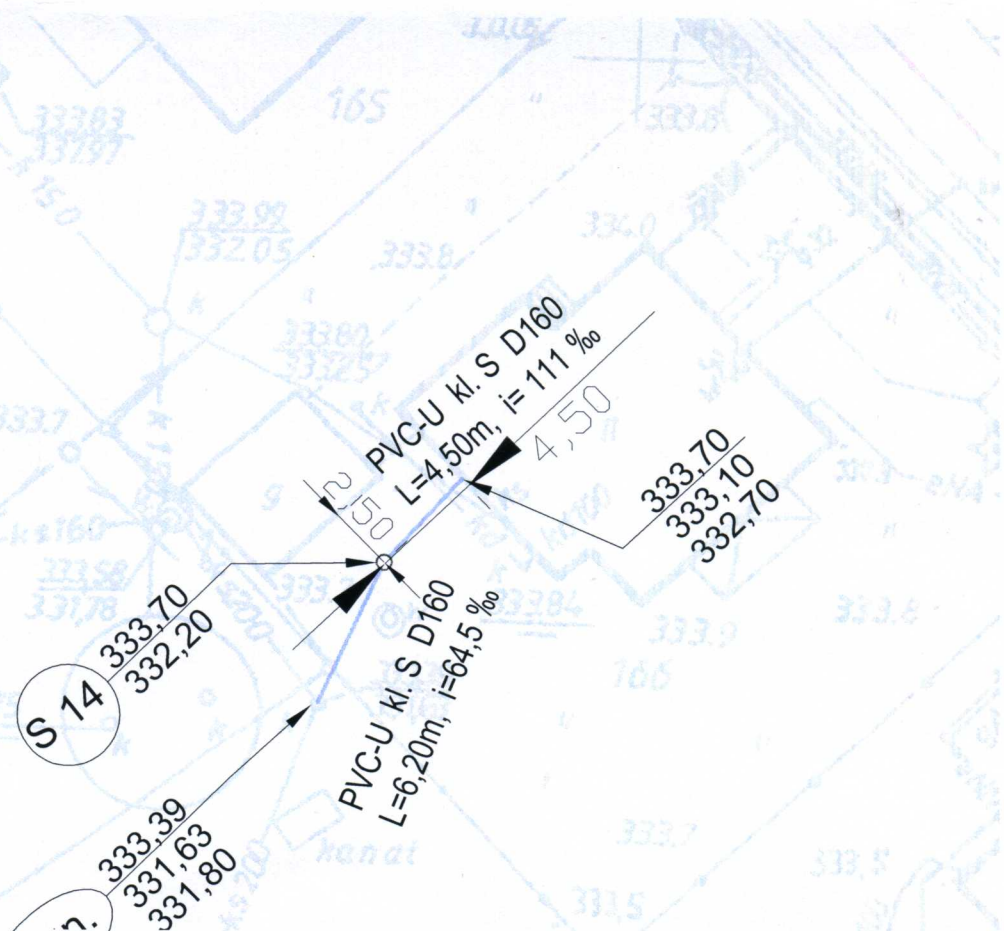



GGN-D. 6853.40.1.2011

Jelenia Góra 4. 08. 2011 r.

**Pracownia Projektowa Inżynierii  
Sanitarnej i Gazownictwa  
Al. Wojska Polskiego 89/5  
58-500 Jelenia Góra**

Po rozpatrzeniu wniosku **Pracowni Projektowej Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ** działającej w imieniu **Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”** z dnia 2.08.2011 r. zgodnie z załączonymi mapami z naniesionym przebiegiem przyłącza,

**UZGADNIAM POZYTYWNIIE LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANEGO  
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ**

na działce będącej własnością Gminy Jelenia Góra, w obrębie **0020 – Jelenia Góra 3, AM-3**, działka nr **172**, położonej przy ul. Zaulek 23 w Jeleniej Górze.

Uzgodnienie jest ważne z załącznikiem graficznym, którym są mapy z naniesionym planowanym przebiegiem przyłącza.

Niniejsze pismo jest równoznaczne z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane w myśl art. 32 ust. 4 pkt. 2.

Powyższe **uzgodnienie nie jest pozwoleniem na zajęcie gruntów Miasta Jelenia Góra i Skarbu Państwa i wykonywanie na nich robót budowlanych.**

Przed przystąpieniem do wykonywania robót inwestor zobowiązany jest wystąpić do tutejszego Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z wnioskiem o pozwolenie i ustalenie ekwiwalentu i kaucji na zajęcie w/w gruntów. We wniosku należy podać sygnaturę opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, oraz dołączyć kopię decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
Andrzej Łekawa  
GEODETA MIASTA

**Otrzymują :**

1. Pracownia Projektowa Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa SANGAZ
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK”
3. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w/m
4. a/a







